PIPE news
MESCO
三井金属エンジニアリング株式会社パイプ事業部
平成18年4月20日発行
2006.No.3
〒130-8531
東京都墨田区錦糸3-2-1 アルカイースト15F
TEL:03-5610-7850(代)
FAX:03-5610-7867
http://www.mesco.co.jp
Vol.115

速報!

MESCOはPOLITECに加盟しました!

新聞などで報じられているとおり、
2006年4月からポリエチレン管団体の統合・一本化が始まり、配水用ポリエチレン管の協会である“水道用ポリエチレンパイプシステム研究会”と“配水用ポリエチレン管協会”が4月18日に統合されて“配水用ポリエチレンシステム協会(略称:POLITEC)”になりました。
合せてこの度、私ども三井金属エンジニアリング株式会社も同協会に加盟いたしました。

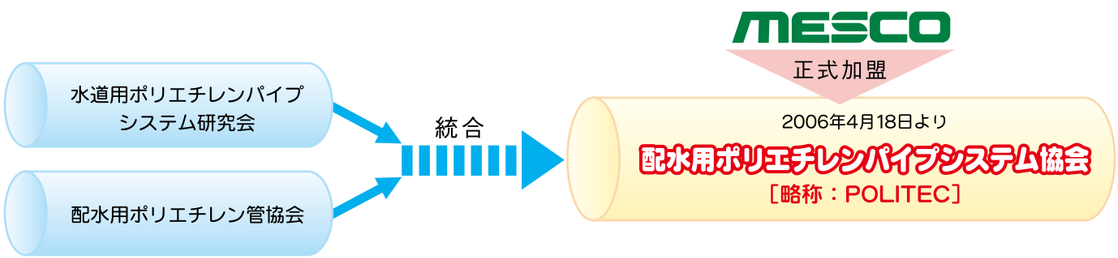

今後の見通し

配水用ポリエチレンの団体が1つになることで・・・

- ポリエチレン管に関するメーカー間の考え方が共通化されて、お客様にとりましてもポリエチレン管がよりわかりやすく親しみやすい存在になることが期待されます。
- 将来的に、ポリエチレン管の規格統一の方向性が見えてきます。

当社の取り組み

- 今後は「配水用ポリエチレンパイプシステム協会」の一員として、ポリエチレン管の更なる普及に向けて鋭意努力して参ります。
- 協会各社との連携を強化することで、多様なニーズへの対応力の強化が図れます。
- 更に、仕様の共通化などを通じて製品のコストダウン、施工性の改良や改善などの効果を発揮できると考えております。

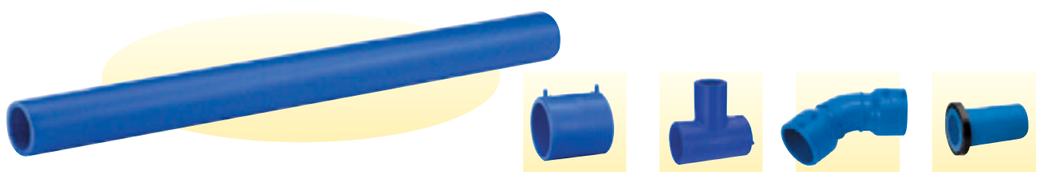

ポリテック関連取り扱い製品サイズ

(単位:mm)

呼び径	外径D		厚さt		長さL
	基準寸法	平均外径の許容差	基準寸法	許容差	+2(%) −0(%)
50	63.0	+0.4 −0	5.8	+0.9 −0	5000
*75	90.0	+0.6 −0	8.2	+1.3 −0	5000
*100	125.0	+0.8 −0	11.4	+1.8 −0	5000
*150	180.0	+1.1 −0	16.4	+2.5 −0	5000
200	250.0	+1.5 −0	22.7	+3.5 −0	5000

備考　表中記号*印:日本水道協会規格品　JWWA K 144

大分空港内にサンプルを展示します。

メスコパイプの出発点である大分工場が立地する大分県。その空の玄関である“大分空港”に、パイプサンプルや各種パネルを展示します。(6月上旬予定)展示場所は空港ターミナルビル2階の国内線出発ロビー内です。

これまで上下水道や農業用水などのインフラ整備を中心とした縁の下の力持ちといった存在で、関係業界以外には特に会社や製品の紹介は行っておりませんでした。これを機に地元の方にも環境や人に優しいメスコパイプを知っていただければと考えます。出張などで大分空港をご利用いただく際は、是非出発ロビー内で“MESCO”のロゴをお探しください。

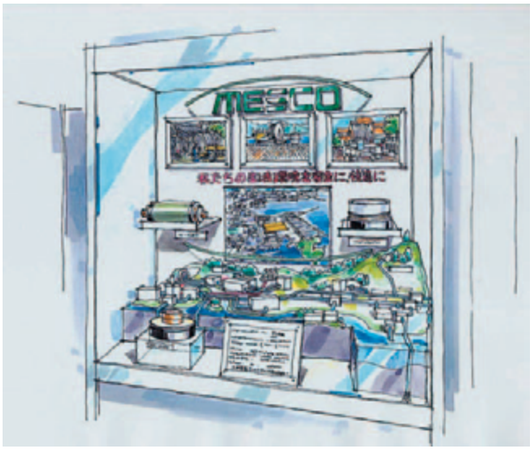

【展示イメージ】

北陸出張所開設

平成18年4月1日より北陸出張所が新しく開設され、北陸出張所長を命ぜられました。
現在はまだ大阪営業所の一部であり、小さな出張所としての出発ですが、確実に売上げを伸ばし、近い将来営業所になれるよう最善を尽くす所存です。
写真は4月6日、金沢市内で開催された開所式の模様です。
当日は大勢の代理店の方々にご出席を賜り盛大に式を終えることができました。
今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

大阪営業所副所長兼北陸出張所所長　横川　賢一

弊社伊藤社長挨拶

開所式ご出席の皆様

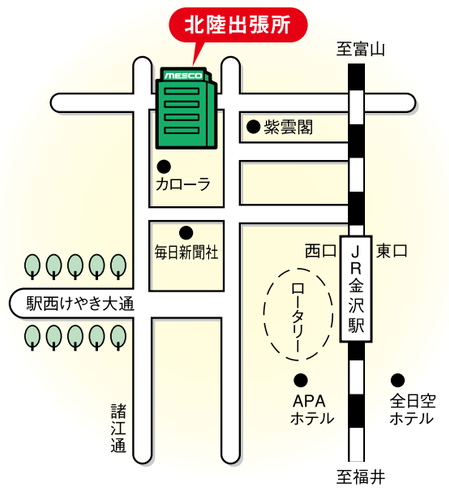

■JR金沢駅より西口より徒歩5分

〒920-0031
石川県金沢市広岡1丁目3番20号
ファーストレーベン広岡7F
TEL:076-262-7641　FAX:076-262-7695

発行者:三井金属エンジニアリング株式会社 パイプ事業部 営業部 営業企画課

★曲がり配管事例

① ポリエチレン製エルボ＋EF接続

② 可とう性を生かした生曲げ配管

★分岐配管事例（ポリエチレン製 T管＋EF接続）

工場配管への適用

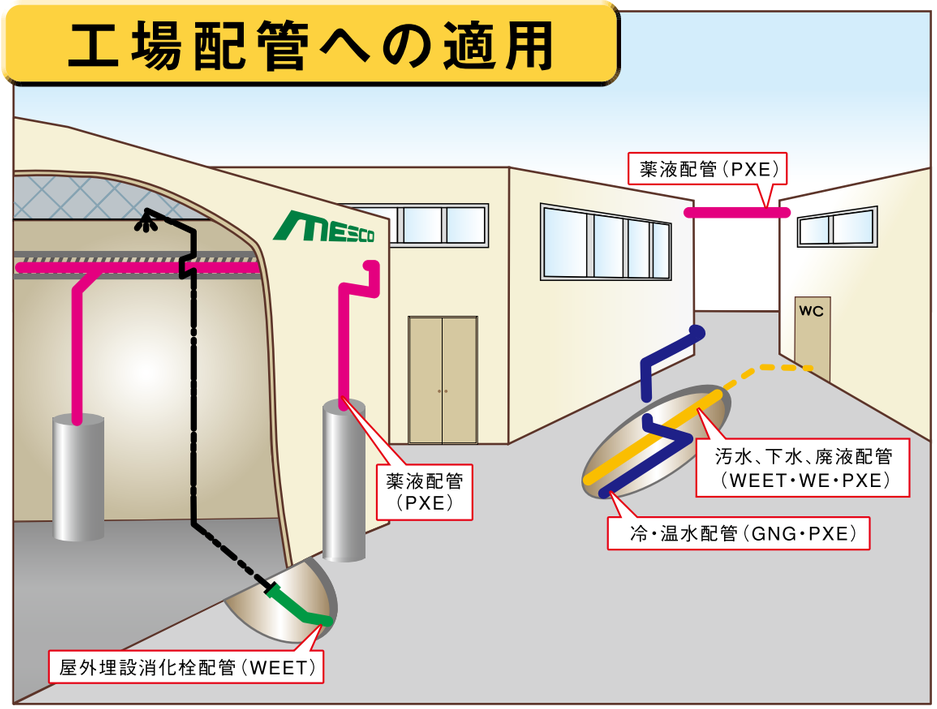

ライフラインである上下水道や海水取水管、温泉 管など幅広い用途にご使用頂いている
MESCO パイプですが、工場配管においても 十分な性能を有しております。

主な特長

- 優れた耐食性（錆びない、腐食しない、海水、酸・アルカリに強い）
- 可とう性（耐震管である、生曲げ配管が可能）
- 露出配管
- 長尺納入
- 信頼性の高い融着継手（バット融着接続、EF接 続）
- 軽量（ラック等支持材の節約）
- 屋外埋設消火栓認定（実績：WEETA-13.6 W 75 W100など）

工場配管への適用

- 工業用水配管 / 薬液配管 / 廃液・排水配管 / 給湯 配管 / 防災配管など

★屋外ラック配管事例（露出、軽量、長尺、可とう性）

★架空配管事例（露出、空気弁接続）

（財）日本消防設備安全センター 消火設備認定証

発行番号：03-067号
認定番号：PL-018号
認　定　日：平成15年10月29日

（財）下水道新技術推進機構 建築技術審査証明書
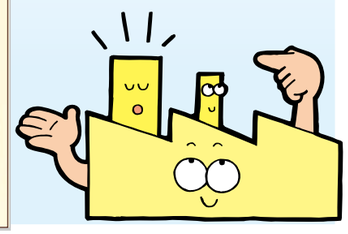
審査証明：第0208号
審査証明発行日：平成15年3月6日